


**SCHEMA N. 2 - RETE FOGNANTE INSIEDIAMENTO CIVILE
SCARICO TIPO A CON IMPIANTO DI DEPURAZIONE.**

N.B.: La rete fognante deve essere tenuta il più lontano possibile da qualsiasi condotta di acqua potabile, e tenuta sempre al disotto di questa -



RACCORDI TIPO

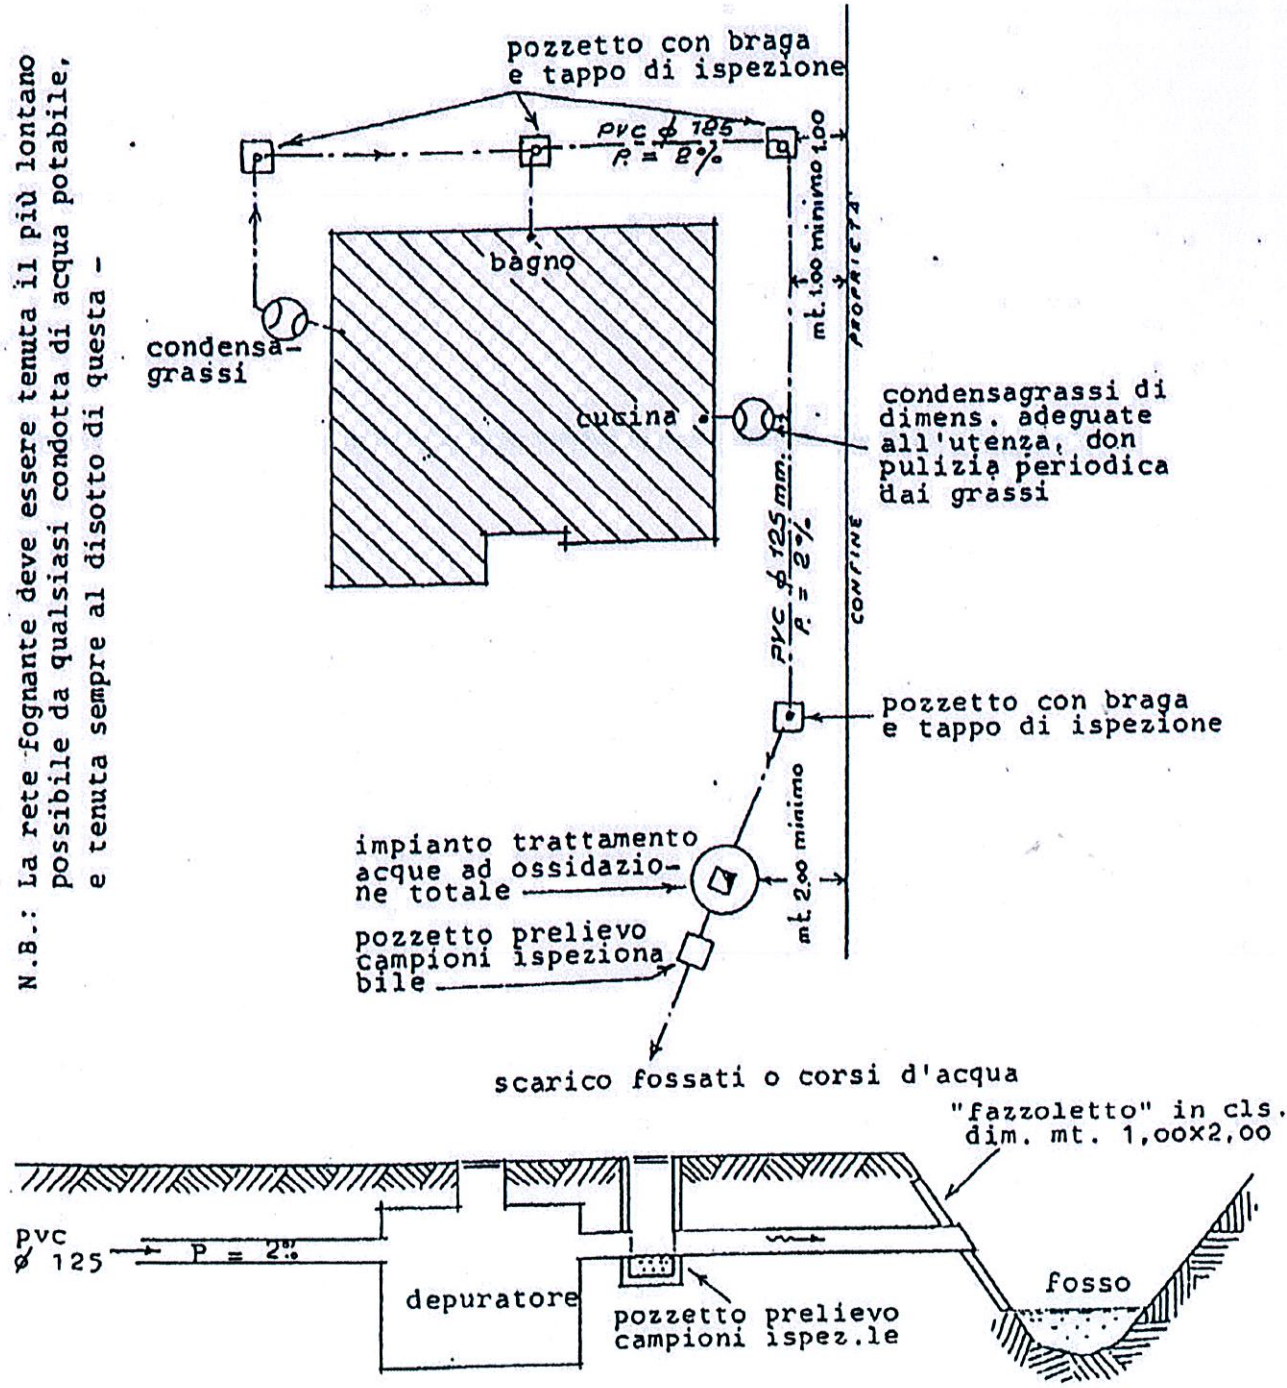